

《消防安全設備檢修申報書》

請檢附2025全年度消防申報書正本(含申報受理單)
消防申報書於審查後，隨函檢還。

申報年度：2025全年度
申報日期：2025/08/02
檢查日期：2025/06/27~2025/06/27

場所名稱：林口社區

場所地址：新北市林口區仁愛路一段378號

管理權人：林口社區管理委員會
(代表人：王○○ 主委)

電子郵件：未提供

電話：0226033111


專技人員： 消防士證字第號

電話：

案件聯絡： 電話：

新北市政府消防局消防安全設備檢修申報受理單

編號：000000

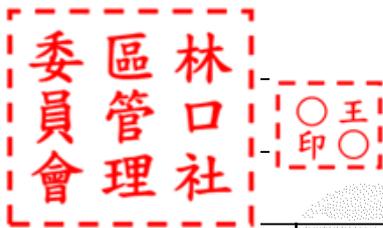

申報場所名稱	林口社區	申報地址	新北市林口區仁愛路一段378號				
受理場所名稱	林口社區	受理地址	新北市林口區仁愛路一段378號				
管理權人	林口社區 (代表人:王○○主委)	場所類別	乙類	受理申報類別	2025年 全年度	管理權人 (或受託人) 簽章	網路申報免簽章 請參考電子簽章
項次	查核項目	查核結果 是否合格	查核內容				
一	消防安全設備檢修申報表	是 免填 是 免填 是 是	1. 申報表之基本資料是否填寫完備。 2. 管理權人是否簽章。 3. 使用執照與營利事業登記證之基本資料與影本是否相符。 4. 檢查人員或檢修專業機構之基本資料與證書影本是否相符。 5. 高層建築物或地下建築物是否由檢修專業機構辦理檢修。 6. 檢修日期內容是否符合應檢修之次數及當期應檢修之日期(並指導其下次應檢修及申報之日期)。				
二	消防安全設備檢修報告書	免填 是 免填 是	1. 管理權人是否簽章。 2. 檢修人員之檢查日程是否合理。 3. 檢修人員是否簽章。 4. 是否勾選應檢修之消防安全設備,並核對是否檢附各項設備之檢查表。				
三	消防安全設備檢查表	是 是 是	1. 是否具有每半年一份外觀、性能檢查之檢修報告書及檢查結果表,每年一份綜合檢查之檢修報告書及檢查結果表。 2. 是否填寫使用之檢修器材。 3. 檢查表是否填寫完備。				
四	消防安全設備改善計畫書(檢修結果符合規定者免填)	免填 免填 免填	1. 管理權人是否簽章。 2. 確認改善計畫書與消防安全設備檢查表內容是否一致。 3. 改善日期是否合理。				
五	消防安全設備檢修專業機構許可證書影本(高層建築物或地下建築物應檢附,其餘場所委託非專檢機構時免填)	免填 免填 免填	1. 合格證書影本是否加蓋檢修機構印鑑章、代表人簽章及「與正本相符」之印記。 2. 確認合格證書之有效期限。 3. 上網確認檢修人員是否為該檢修專業機構所屬之專責人員。				
六	檢修人員執照影本	免填 免填 免填	1. 檢修人員執照影本是否有專技人員核章,並蓋有「與正本相符」之印記。 2. 上網查詢該檢修人員是否為經核准登記之檢修人員。 3. 檢修人員達每三年應接受講習期限者,需附講習證明文件影本。				
七	使用執照影本(如為合法既存無使照或非法無使用執照者,本項免填)	是 是 是	1. 是否檢附使用執照影本。 2. 使用執照之地址與現場是否相符。 3. 依據使用執照登載之建照日期、用途、面積、樓層數,評估其申報之應檢修消防安全設備項目是否正確。				
八	營利事業登記證影本(非營業場所、違規營業或管理委員會整棟申報者,本項免填)	免填 免填 免填	1. 審查是否檢附營利事業登記證影本。 2. 營利事業登記證之場所名稱、地址是否與實際狀況資料相符。 3. 非營業場所或違規營業無營利事業登記證者免附。				
九	封面、目錄及裝訂格式	免填	封面、目錄是否符合消防安全設備檢修申報書製作暨消防安全設備檢查表填寫說明及範例之規定,是否以A4格式,並裝訂於左側(固定方式不限)。				
十	整棟申報,各區分所有權人是否一併申報(否:填寫未申報住戶於查核內容事項,仍受理申報),非整棟申報者免填寫	免填	填寫未配合申報之門牌號碼與樓層。				
十一	其他						
申報日期	2025/08/02	受理	安檢		受理人員	網路申報免簽章	
受理日期	2025/08/03				簽章	請參考電子簽章	
受理結果	受理	單位	聯絡電話:				

※消防安全設備檢修及申報辦法第五條規定,貴場所下次檢修申報時間為每年九月前完成。

消防安全設備檢修報告書


場所概要	場所名稱	林口社區		
	場所地址	新北市林口區仁愛路一段378號		
	建物樓層	地下2樓/地上14樓	申報場所樓層	B2F-14F
	使用執照字號	999林使字第00192號	使用執照用途	一般零售及服務業、集合住宅
	總樓地板面積		實際用途	集合住宅
	構造	鋼筋混凝土	營登、商登或公司登記證	無
管理權人	姓名	林口社區管理委員會 (代表人:王○○主委)		
	電話	0226033111		
專技人員	姓名		電話	
	證書字號	消士證字第號		
消防安全設備檢查表		附件類別	檢附資料	
消防安全設備種類及數量表 11F~R3F		申請書	檢修申報申請書	
消防安全設備種類及數量表 B2F~10F		委託書	113委託書	
滅火器檢查表		業主證件	113身分證	
室內消防栓設備檢查表		使用執照	使用執照	
自動撒水設備檢查表		平面圖	20230615_173845	
泡沫滅火設備檢查表		平面圖	20230615_173859	
火警自動警報設備檢查表		平面圖	20230615_173909	
火警自動警報設備檢查表(附表一)		平面圖	20230615_173920	
緊急廣播設備檢查表		平面圖	20230615_173455	
標示設備檢查表		平面圖	20230615_173505	
避難器具檢查表(附表)		平面圖	20230615_173518	
避難器具檢查表 緩降機		平面圖	20230615_173527	
緊急照明設備檢查表		平面圖	20230615_173541	
緊急照明設備檢查表(附表:照明燈)		平面圖	20230615_173553	
連結送水管檢查表		平面圖	20230615_173604	
排煙設備檢查表 1MF~R1F 排煙窗		平面圖	20230615_173613	
排煙設備檢查表 B1F~B2F 梯排		平面圖	20230615_173623	
緊急電源插座檢查表		平面圖	20230615_173632	
配線檢查表		平面圖	20230615_173644	
		平面圖	20230615_173702	
		平面圖	20230615_173710	
		平面圖	20230615_173722	
		平面圖	20230615_173731	
		平面圖	20230615_173739	
		平面圖	20230615_173748	
		平面圖	20230615_173757	
		平面圖	20230615_173805	

	平面圖	20230615_173815
	平面圖	20230615_173825
	平面圖	20230615_173835
	其他附件	組織報備



消防安全設備改善計畫書

檢修結果：符合

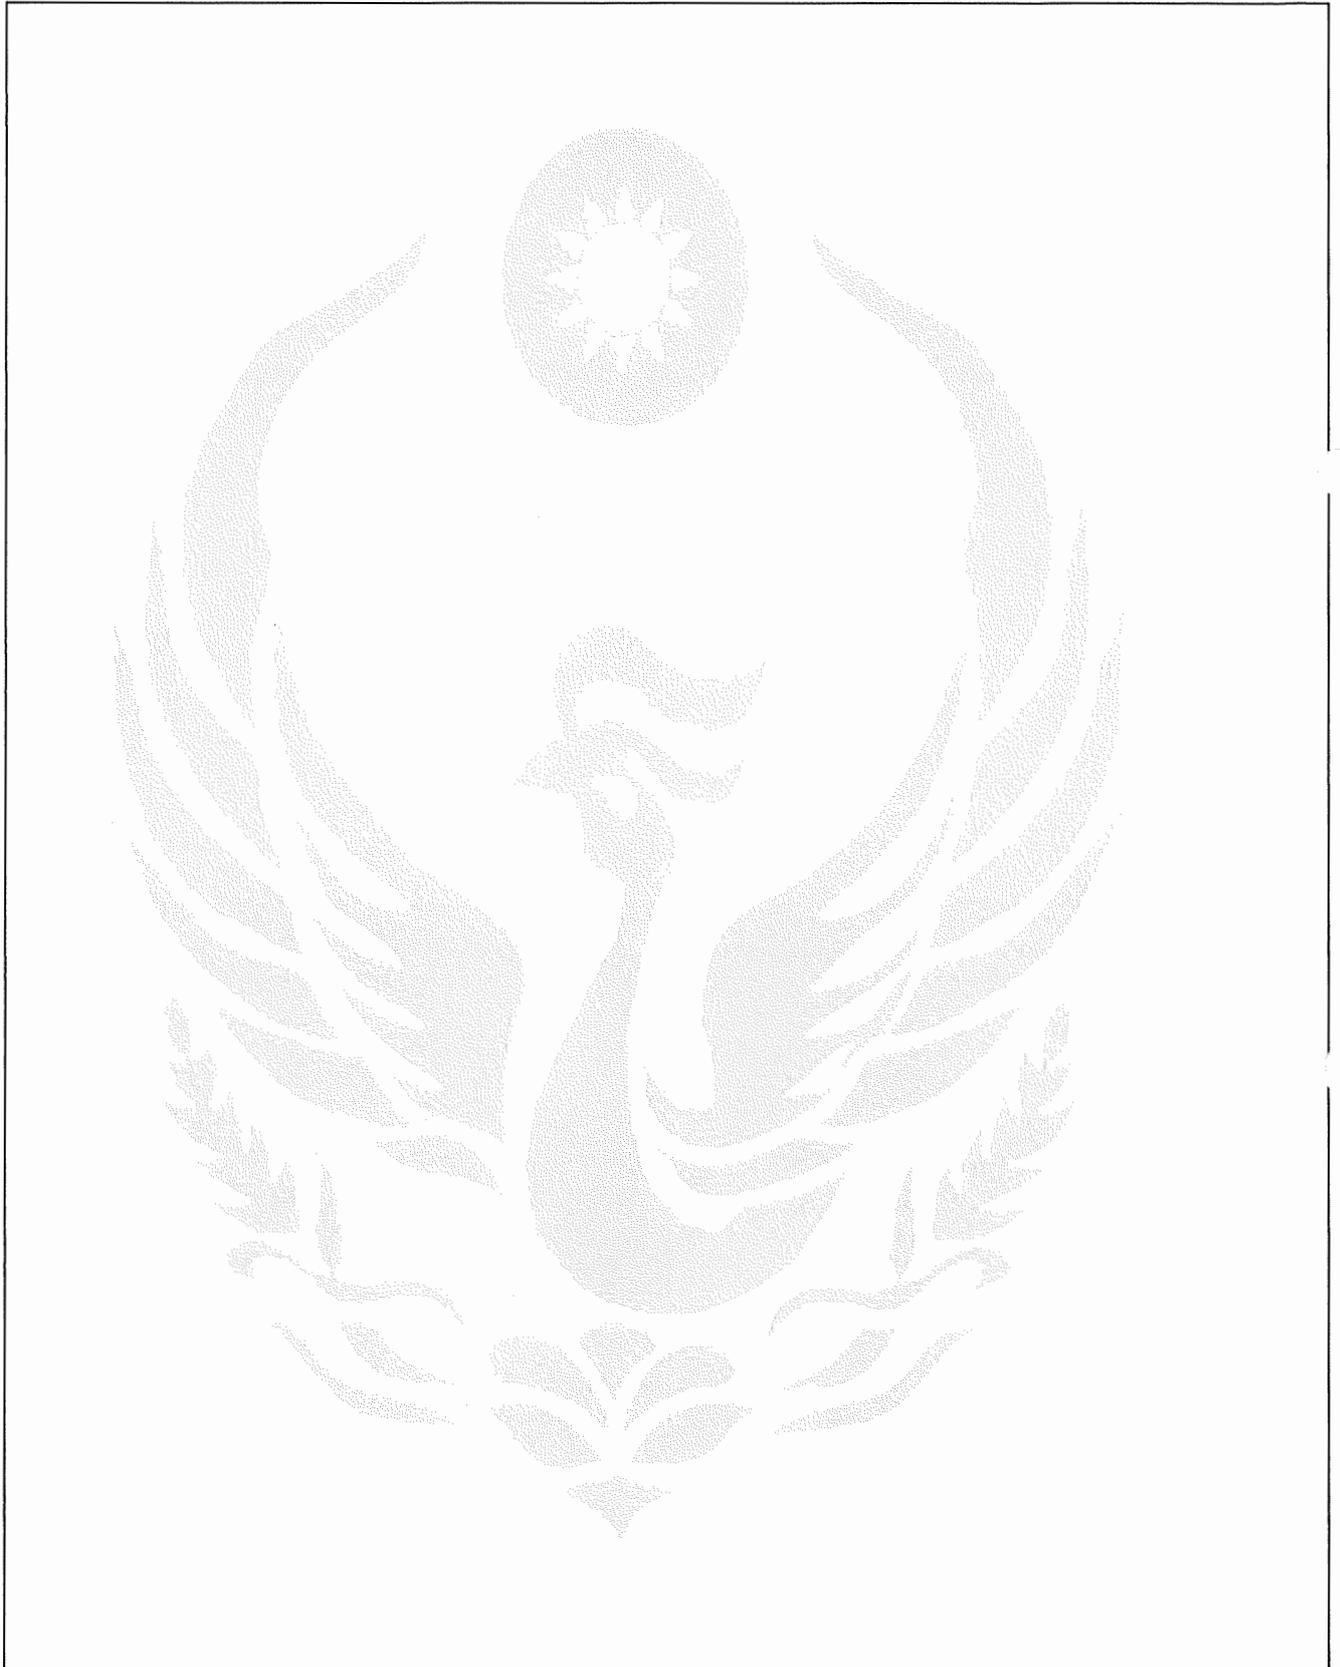

消防安全設備種類及數量表

設備種類(數量)樓層	11F	12F	13F	14F	R1F	R2F	R3F	合計					
乾粉滅火器	2	2	2	2	3	3	2	100					
消防幫浦								1					
室內消防栓	1	1	1	1	1			22					
測試用出水口					1			1					
室外消防栓								0					
撒水頭	90	90	90	92				362					
蜂鳴器	1	1	1	1				8					
自動警報逆止閥	1	1	1	1				6					
末端查驗閥	1	1	1	1				4					
撒水送水口								1					
泡沫原液槽								1					
比例混合器								1					
一齊開放閥								57					
泡沫噴頭								695					
感知撒水頭								452					
泡沫消防栓箱								0					
火警受信總機								1					
手動報警機	2	2	2	2				36					
探測器	6	4	4	5	5	6	4	664					
緊急廣播主機								1					
揚聲器	5	3	3	5	4	2	3	129					
出口標示燈	2	2	2	2	4		1	60					
避難方向指示燈								22					
緊急照明燈	7	7	7	7	6	2	3	212					
緩降機								9					
避難器具標示牌								9					
連結送水口								1					
水帶箱	1	1	1	1	1			5					
排煙機								1					
排煙口								2					
啟動裝置								2					
緊急電源插座	1	1	1	1	1			17					
發電機								1					
撒水泵浦								1					
泡沫泵浦								1					
採水泵浦								0					
連結消防泵浦								0					

消防安全設備種類及數量表

設備種類(數量)樓層	B2F	B1F	1F	1MF	2F	3F	4F	5F	6F	7F	8F	9F	10F
乾粉滅火器	12	15	18	11	12	2	2	2	2	2	2	2	2
消防幫浦	1												
室內消防栓	3	3	2		1	1	1	1	1	1	1	1	1
測試用出水口													
室外消防栓													
撒水頭													
蜂鳴器	2	2											
自動警報逆止閥	1	1											
末端查驗閥													
撒水送水口			1										
泡沫原液槽	1												
比例混合器	1												
一齊開放閥	31	26											
泡沫噴頭	435	260											
感知撒水頭	197	255											
泡沫消防栓箱													
火警受信總機			1										
手動報警機	4	4	2		1	2	2	2	2	2	2	2	2
探測器	52	20	5	20	49	62	60	60	60	60	60	60	60
緊急廣播主機			1										
揚聲器	26	26	3	9	12	5	3	3	3	5	3	3	3
出口標示燈	1	1	21		8	2	2	2	2	2	2	2	2
避難方向指示燈	8	12	1		1								
緊急照明燈	15	17	17	38	30	7	7	7	7	7	7	7	7
緩降機					1	1	1	1	1	1	1	1	1
避難器具標示牌					1	1	1	1	1	1	1	1	1
連結送水口			1										
水帶箱													
排煙機			1										
排煙口	1	1											
啟動裝置	1	1											
緊急電源插座	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1
發電機		1											
撒水泵浦	1												
泡沫泵浦	1												
採水泵浦													
連結消防泵浦													

滅 火 器 檢 查 表

檢修項目		檢修結果						處置措施	
		滅火器的種別					判定		不良狀況
		乾粉	泡沫	CO2	海龍	水			
外 觀 檢 查									
設置狀況	設置數量	○					○		
	設置場所	○					○		
	設置間隔	○					○		
	適用性	○					○		
標 示		○					○		
滅火器	本體容器	○					○		
	安全插梢	○					○		
	壓把(壓板)	○					○		
	護蓋(加壓式)	/					/		
	皮管	○					○		
	噴嘴等	○					○		
	壓力指示計	○					○		
	壓力調整器 (輪架型)	/					/		
	安全閥	/					/		
	保持裝置 (掛勾或放置箱)	○					○		
	車輪(輪架型)	/					/		
氣體導入管 (輪架型)	/					/			
性 能 檢 查									
本體容 器內筒	本體容器	/					/		
	內 筒	/					/		
	液面指示	/					/		
滅火藥 劑	性狀	/					/		
	滅火藥劑量	/					/		
加壓用氣體容器		/					/		
壓把(壓板)		/					/		
皮管		/					/		
開閉式噴嘴等		/					/		
壓力指示計		/					/		
壓力調整器 (輪架型)		/					/		
安全閥		/					/		
封 板		/					/		
墊 圈		/					/		

虹吸管及氣體導入管	/				/	
過濾網	/				/	
放射能力	/				/	

※滅火器製造日期：2022/11 性能檢查有效日期：2025/11

備註

檢查器材	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商	機器名稱	型式	校正年月日	製造廠商
	滅火器固定台							
	滅火器扳手							
	內視鏡							

	樓層	場所	器具種類名稱	設置數量	檢修數量	合格數量	放射能力 測試數量	要修理數目	廢棄數量
外觀 檢查	B2F-R3F	林口社區	10P乾粉滅火器	100	100	100	/	0	0
性能 檢查									